


IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

- DUREZZA SUPERIORE A 25°F
- INSTALLAZIONI OLTR E 6 APPARTAMENTI
- ADDOLCITORE BRAVOCAB

NORMATIVE GENERALI DI RIFERIMENTO: UNI CTI 8065

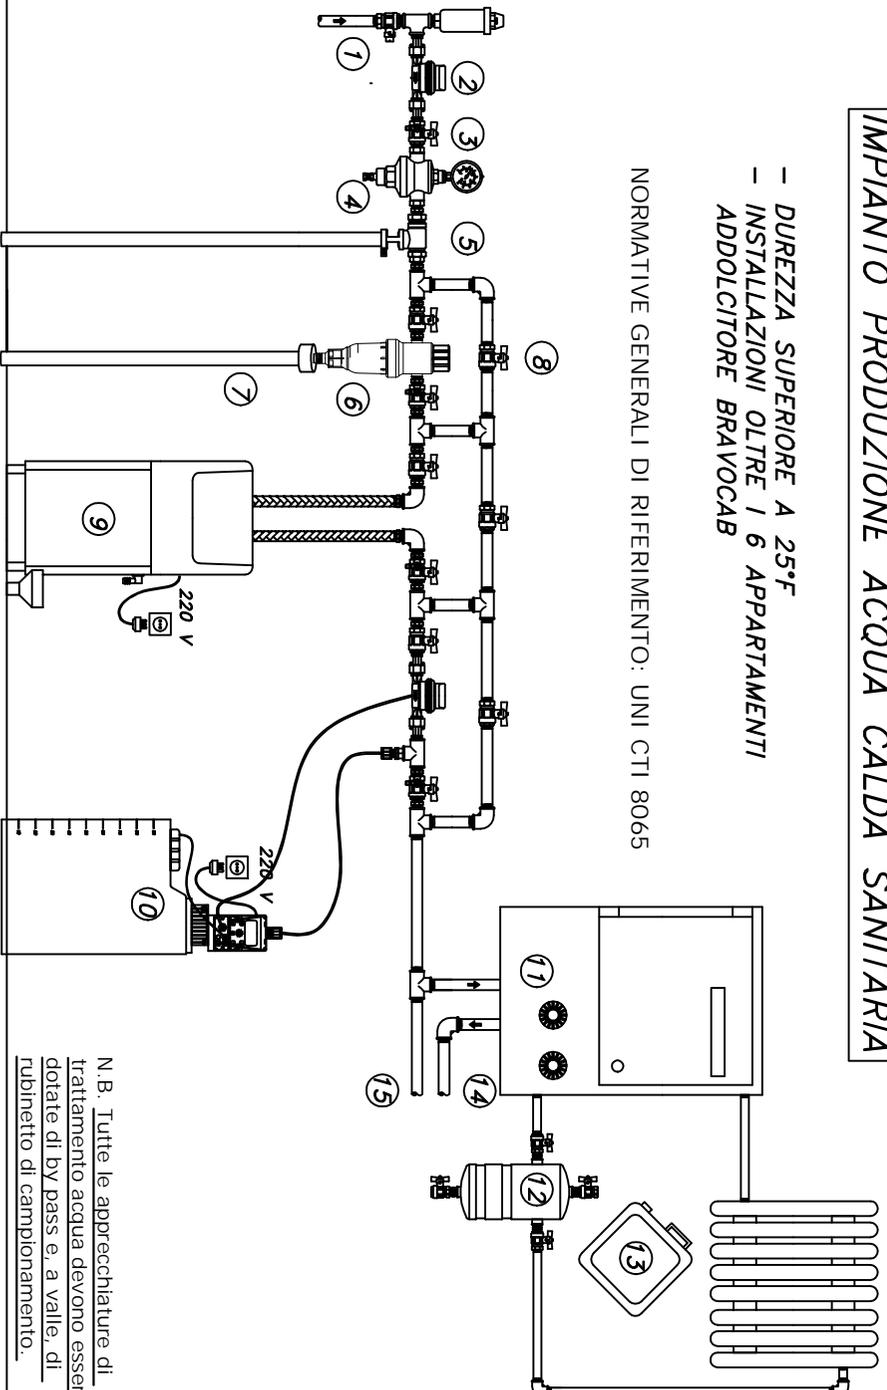

N.B. Tutte le apparecchiature di trattamento acqua devono essere dotate di by pass e, a valle, di rubinetto di campionamento.

LEGENDA

1. Ingresso acqua grezza
2. Contatore
3. Prelevacampioni
4. Riduttore di pressione
5. Disconnettore
6. Filtro di protezione
7. Scario a vista
8. By pass
9. Addolcitore
10. Dosanet P-Acquasil 5/10
11. Caldaia
12. Termostank
13. Protettivo filmante
14. Acqua calda
15. Acqua fredda