


CALDAIA A VAPORE A BASSA PRESSIONE

NORMATIVE GENERALI DI RIFERIMENTO: UNI CTI 8065

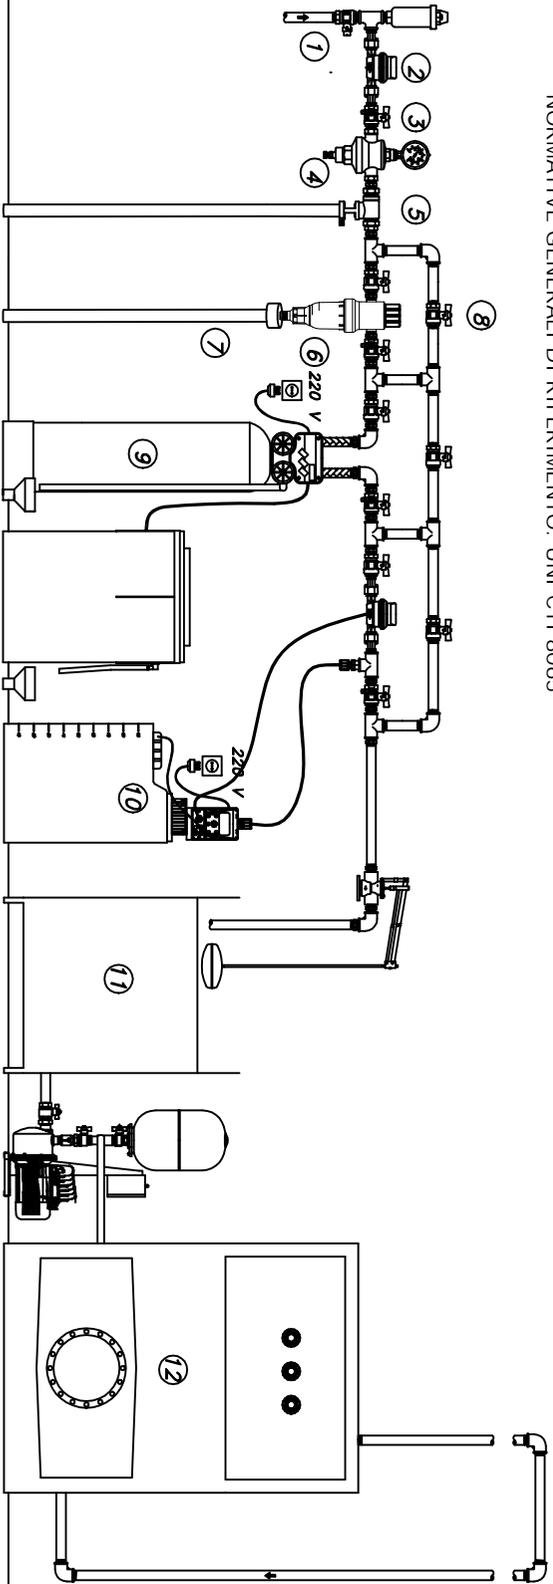

LEGENDA

1. Ingresso acqua grezza
2. Contatore
3. Prelevacampioni
4. Riduttore di pressione
5. Disconnettore
6. Filtro di protezione
7. Scarlivo a vista
8. By pass
9. Addolcitore
10. Dosimet P-filmante
11. Vasca recupero condensate
12. Caldaia

N.B. Tutte le apparecchiature di trattamento acqua devono essere dotate di by pass e, a valle, di rubinetto di campionamento.